


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на КСО-386

Запрашиваемые данные	Ответы заказчика
Номинальное напряжение (линейное), кВ	6 (10) (согласно однолинейных схем приложение №1)
Номинальное рабочее напряжение (линейное), кВ	12
Номинальный ток главных цепей, А	630
Номинальный ток отключения высоковольтного выключателя, А	630
Номинальный ток сборных шин, А	630
Ток термической стойкости камер нагрузки, кА	20
Время протекания тока термической стойкости, с	1
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1	С нормальной изоляцией
Наличие изоляции токоведущих шин главных цепей	Без изоляции
Система сборных шин	С одной системой
Условия обслуживания	Одностороннее
Вид линейных высоковольтных вводов (присоединений)	Кабельные и шинные
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP20-фасад и боковые стороны IP30-боковые стенки крайних в ряду камер IP00-остальные части камеры
Габаритные размеры, мм:	
Ширина	800
Высота	1900
Глубина	800
Коммутационный аппарат (тип, производитель)	Автогазовые выключатели нагрузки на 630А производства ЗАО «ГК ЭЛЕКТРОЦИТ» г. Самара, либо «УЗЭЛЕКТРОАППАРАТ-ЭЛЕКТРОЦИТ» соответствующие ГОСТ 17717-79; и ТУ 3414-004-00110473-95 либо ТSh 64-00212883-002:2006
Маркировка камер	Нумерация ячеек и тип ячейки (линия или вывод к Тр) согласно однолинейных схем приложение №1
Дополнительные требования	камеры КСО-386 должны быть закрыты торцевыми панелями между каждой камерой и с обеих сторон по краям


Подробные однолинейные схемы с датой поставки секций камер сборных одностороннего обслуживания серии КСО-386 с ошиновкой

Поставка с 20.04.18-30.04.18

4. Однолинейная схема РУ-6кВ (ПКТ под 6 кВ – 420 мм.)




9. Однолинейная схема РУ-6кВ (ПКТ под 6 кВ – 420 мм.)




Поставка с 20.05.18-31.05.18


1. Однолинейная схема РУ-10кВ




2. Однолинейная схема РУ-10кВ



5. Однолинейная схема РУ-6кВ (ПКТ под 6 кВ – 420 мм.)




6. Однолинейная схема РУ-6кВ (ПКТ под 6 кВ – 420 мм.)




Поставка с 20.06.18-30.06.18

7. Однолинейная схема РУ-10кВ




8. Однолинейная схема РУ-10кВ



Поставка с 20.07.18-31.07.18

10. Однолинейная схема РУ-6кВ (ПКТ под 6 кВ – 420 мм.)

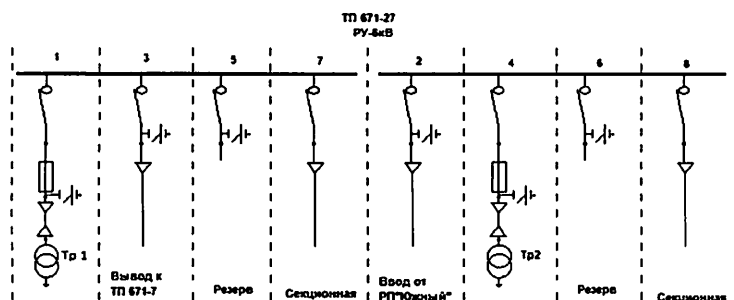

Поставка с 20.08.18-30.08.18 + отдельно стоящие камеры

3. Однолинейная схема РУ-6кВ (ПКТ под 6 кВ – 420 мм.)

